

Типовое решение АИС учета музейных ценностей


Стратегия, архитектура и планы применения

Заместитель генерального директора
ФГУП «ГИВЦ Минкультуры России»


Дунаев Дмитрий Юрьевич




Механизмы

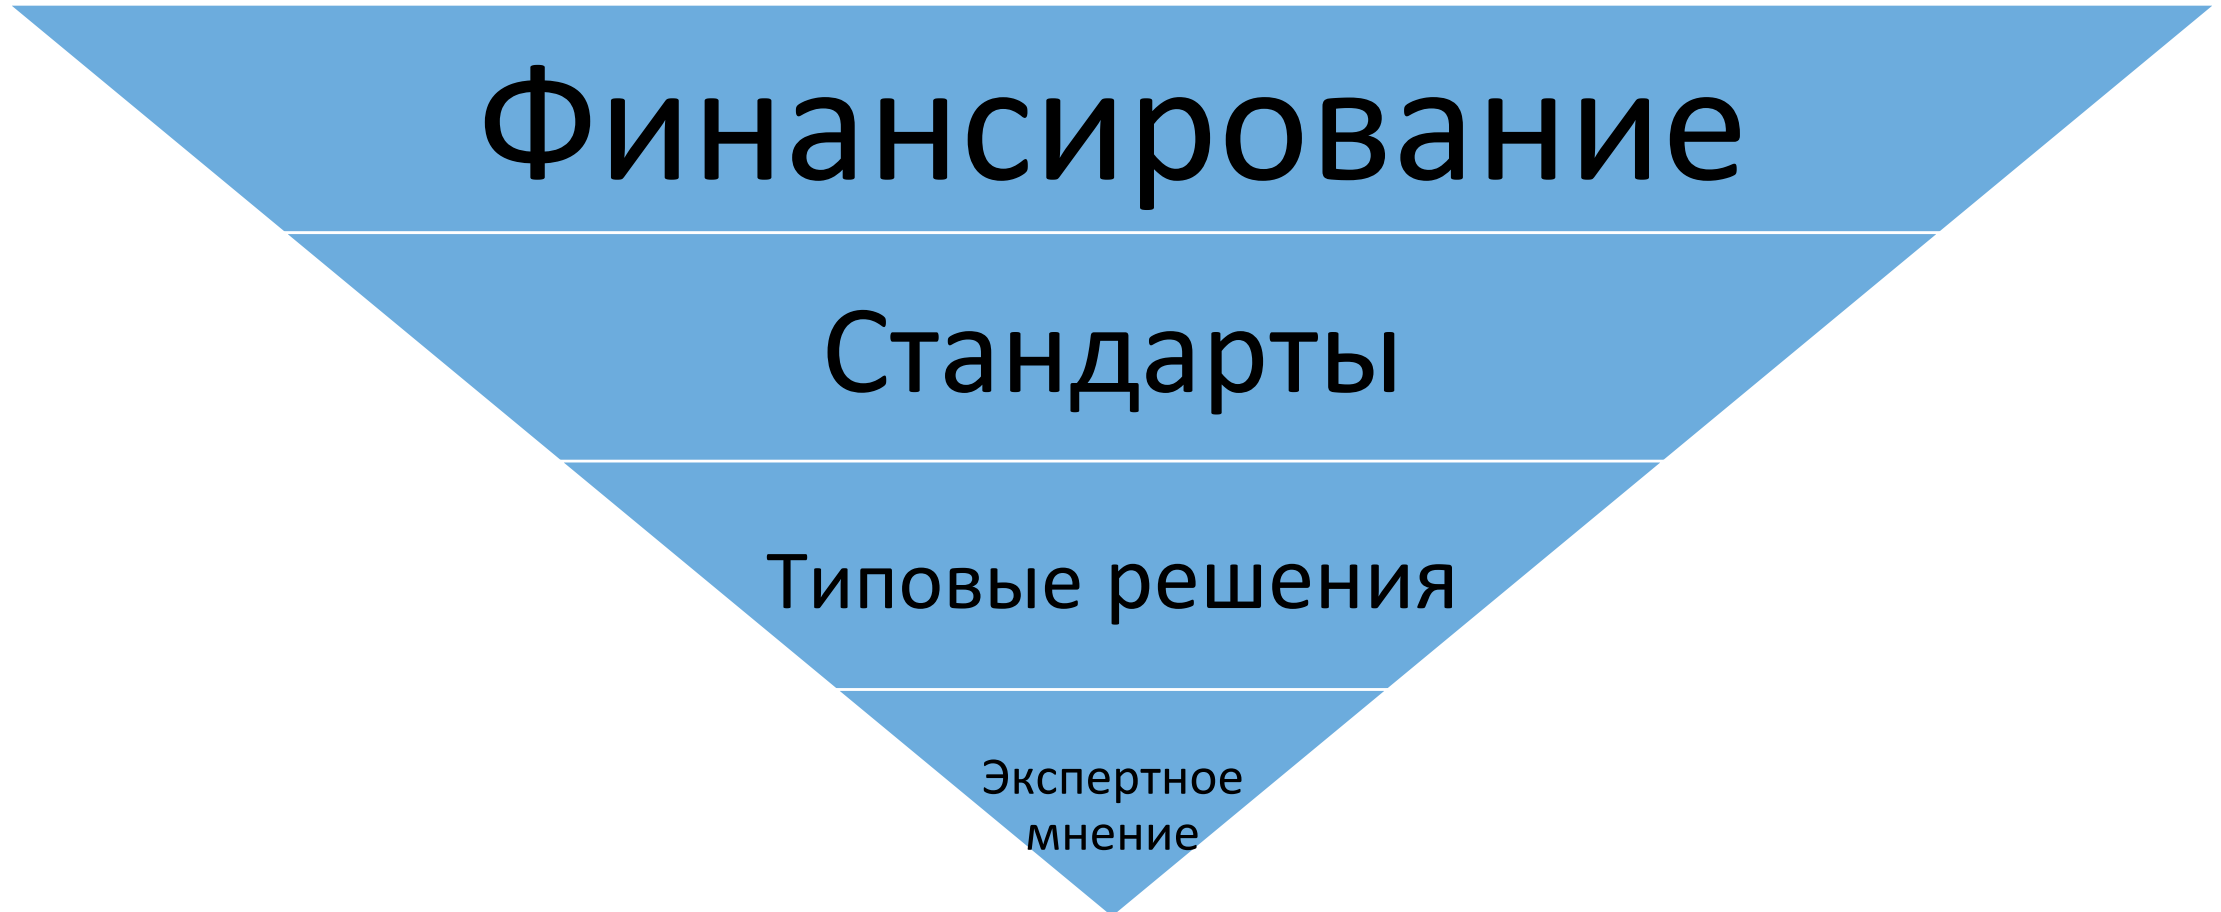

Возможности

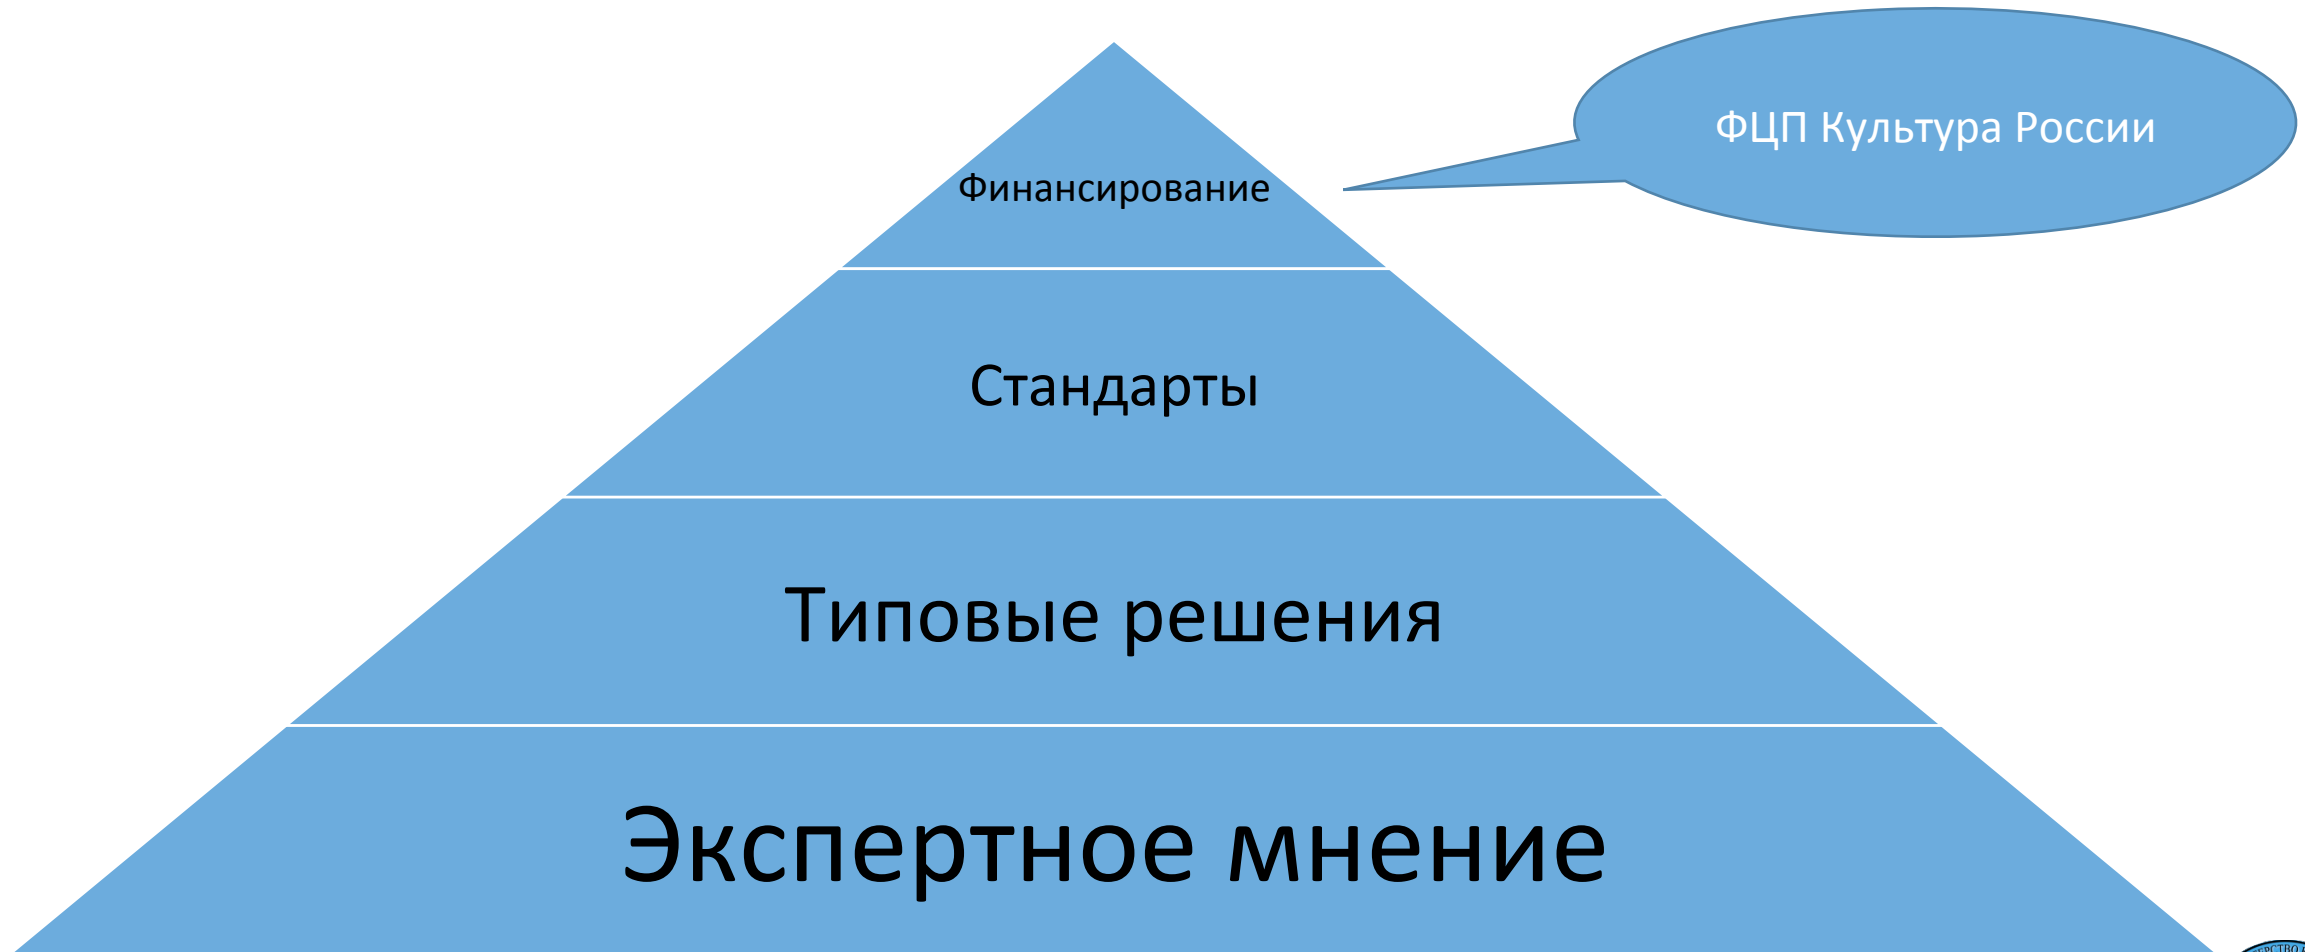

Затраты

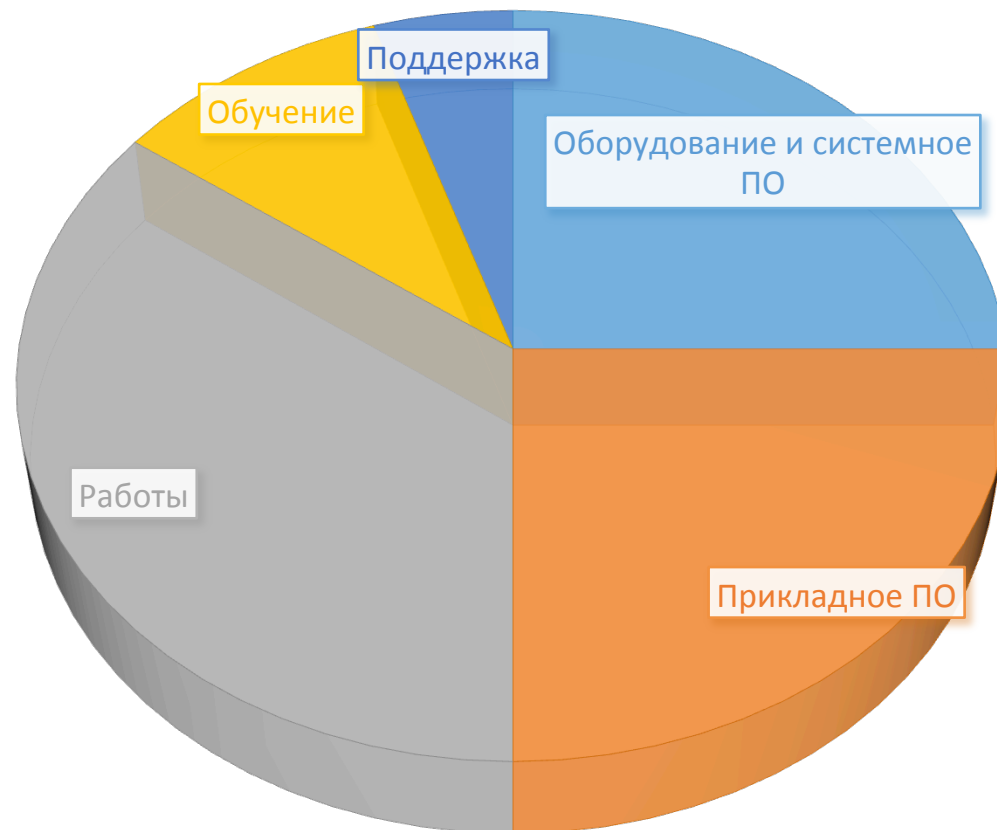


Модели. Автономная



Расположение в локальной сети музея

Минимальные затраты на передачу данных

Возможность экономии на технической поддержке

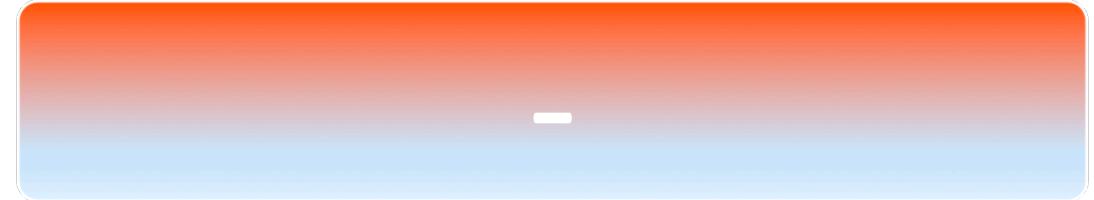

Затраты на оборудование

Затраты на обслуживающий персонал

Наличие подключения к сети Интернет для обновления версии ПО

Модели. Web-решение



Высокая надёжность хранения данных

Минимальные затраты на оборудование

Автоматическое обновление версий



Затраты на передачу данных

Затраты на техническую поддержку системы

Ограничения в работе с системой при низкой скорости подключения к сети Интернет

Общие функции

Основные функции учёта музейных предметов

Информационный обмен с автоматизированной системой отраслевой статистики и другими информационными системами

Выгрузка данных в Госкаталог музейного фонда Российской Федерации

Отчёты по форме 8-НК

Обеспечение комплексной защиты информации

Основные функции учёта



учет приема музейных предметов на временное хранение



учет приема музейных предметов на постоянное хранение



учет временной выдачи музейных предметов и обратного приема



учет движения предметов




проверка наличия музейных предметов и музейных коллекций



выпуск всех учетных документов в соответствии с действующими нормативными документами



выпуск статистических форм по поступлению и движению музейных предметов



автоматизация учета драгметаллов и камней при приеме, выдаче, передаче музейных предметов



формирование и хранение электронных копий инвентарных книг и книг поступления



развёрнутая система отчётов как для внутреннего, так и для внешнего использования

Дорожная карта



Благодарю за внимание

ДУНАЕВ Дмитрий Юрьевич

Заместитель генерального директора
ФГУП «ГИВЦ Минкультуры России»

+7 495 629 4316

dmitry.dunaev@mkrf.ru

